



Edité le : 08/11/2023

Rapport d'analyse Page 1 / 2

SIEA RIVE DROITE DE LA DORE

ROUTE DE PUY GUILLAUME
63300 DORAT

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 2 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.
Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier :	LSE23-182335	Analyse demandée par :	ARS DT du PUY-DE-DOME		
Identification échantillon :	LSE2311-28298-1	N° Prélèvement :	00207244		
N° Analyse :	00207900	Nature:	Eau de distribution		
Point de Surveillance :	MUZARD	Code PSV :	000006345		
Localisation exacte :	PIERRE SOUCILLE BUANDERIE ROBINET MÉLANGEUR				
Dept et commune :	63 SAINT-REMY-SUR-DUROLLE				
Coordonnées GPS du point (x,y)	X : 45,8944289000	Y :	3,5810253000		
UGE :	0334 - SIEA RIVE DROITE DE LA DORE				
Type d'eau :	T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE				
Type de visite :	D1	Type Analyse :	AS		
Nom de l'exploitant :	SIEA RIVE DROITE DE LA DORE ROUTE DE PUY GUILLAUME 63300 DORAT		Motif du prélèvement :	CS	
Nom de l'installation :	BECHON CHOUVEL MUZARD	Type :	UDI	Code :	004513
Prélèvement :	Prélevé le 06/11/2023 à 10h30 Réception au laboratoire le 06/11/2023 à 23h14 Prélevé par CARSO LSEHL / CLAUDE Alexandre Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation humaine Flaconnage CARSO-LSEHL				

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la date de prélèvement.

Date de début d'analyse le 06/11/2023 à 23h14

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Analyses physicochimiques <i>Métaux</i>								
Arsenic total	63AS*	< 2	µg/l As	ICP/MS après acidification et décantation	NF EN ISO 17294-1 et NF EN ISO 17294-2	2	10	#

63AS* ARSENIC (ARS63-2021)

.../...

Édité le : 08/11/2023

Identification échantillon : LSE2311-28298-1

Destinataire : SIEA RIVE DROITE DE LA DORE

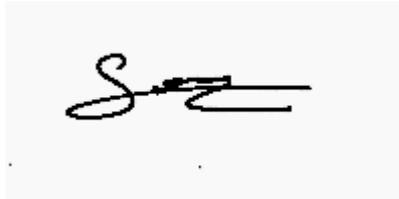
Eau satisfaisant aux limites de qualité fixées par le Code de la Santé Publique, articles R 1321-1 à 1321-5, arrêté du 11 janvier 2007 les paramètres analysés.

Limites de Qualité : Les limites de qualités sont soit des limites de qualité réglementaires , soit des limites de qualité du client.

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

Afin de maintenir l'accréditation, le laboratoire peut s'appuyer de manière exceptionnelle sur une étude de stabilité interne pour certains paramètres physico-chimiques.

Nicolas ROUX
Valideur technique

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nicolas ROUX', is centered within a light gray rectangular box.